



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KIRMIZI KOD UYGULAMA TALİMATI

Doküman Kodu: AD.TL.03

Yayın Tarihi:01.06.2017

Revizyon Tarihi:05/04/2022

Revizyon No:1

Sayfa No/Sayfa Sayısı:1/2

- 1. AMAÇ:** Kurumda çıkabilecek herhangi bir yangın tehlikesi halinde yangına en hızlı şekilde müdahale edilmesini sağlanması amacı ile uygulanacak aşamaların belirlenmesini amaçlamaktadır.
- 2. KAPSAM:** Bu Talimat Fakülte içerisinde tüm birimleri kapsar.

3. KISALTMALAR

HAP: Hastane Afet Planı

4. TANIMLAR:

5. SORUMLULAR:

Kırmızı kod uygulaması sırasında sorumlu kişiler:

- Dekan Yardımcısı,
- Güvenlik Sorumlusu,
- Hap Sorumlusu,
- Kalite Birim Temsilcisi,
- Tüm Personel

6.FAALİYET AKIŞI

6.1.YANGIN DURUMU (KOD KIRMIZI)

- * “Kod Kırmızı” kısaltması kullanılır, durumu tespit eden personel **4444** arayarak “dikkatbiriminde kırmızı kod” şeklinde iki kez anons eder.
- * Hemen 112 numaralı telefonu arayarak itfaiye ye haber verir.
- * Durumu tespit eden personel yangın alarmı düğmesine de basarak yangın alarmı verir mümkünse en yakın yangın tüpü veya yangın panosu içindeki hortum ile müdahale yapar.

6.2.YANGIN DURUMU MESAI İÇİNDE OLUŞMUŞ İSE:

- * Anons verildikten sonra Dekan, Dekan Yardımcısı, HAP personeli, olay yerine intikal eder durumu değerlendirir.
- * Teknik servis derhal ilgili yerin elektriğini keser.
- * Elektrikten sorumlu personel olay yerine intikal eder.
- * Görevli Personel hasta asansörlerini tahliye eder, kontrol dışı kullanılmasını engeller. Hastaneyi boşaltan hastaların güvenli tahliyelerini sağlar.

HAZIRLAYAN(.../.../...)	KONTROL EDEN(.../.../...)	ONAYLAYAN(.../.../...)



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KIRMIZI KOD UYGULAMA TALİMATI

Doküman Kodu: AD.TL.03

Yayın Tarihi:01.06.2017

Revizyon Tarihi:05/04/2022

Revizyon No:1

Sayfa No/Sayfa Sayısı:1/2


- Olay yerine intikal eden idare hastanenin veya ilgili birimin tahliyesine karar verir daha sonra tahliyeler "hastane afet planına" uygun yapılır hastane afet planında belirtilen görevliler olay sevk ve gidişatını belirler.

6.3.YANGIN DURUMU MESAI DIŞINDA OLMUŞSA:

Anons verildikten sonra Güvenlik, olay yerine intikal eder, Güvenlik ilgili yerin elektriğini keser asansörleri kontrol eder güvenliği sağlar. HAP başkanına arayarak haber verir.

7.ACİL DURUM KODLARI EKİB OLAY YERİNE GELİR GELMEZ 4444 TUŞLANARAK SONLANDIRILIR

7.1.Konu ile ilgili Kırmızı Kod Bildirim Formu doldurularak Kalite Güvence Birimine teslim edilir.

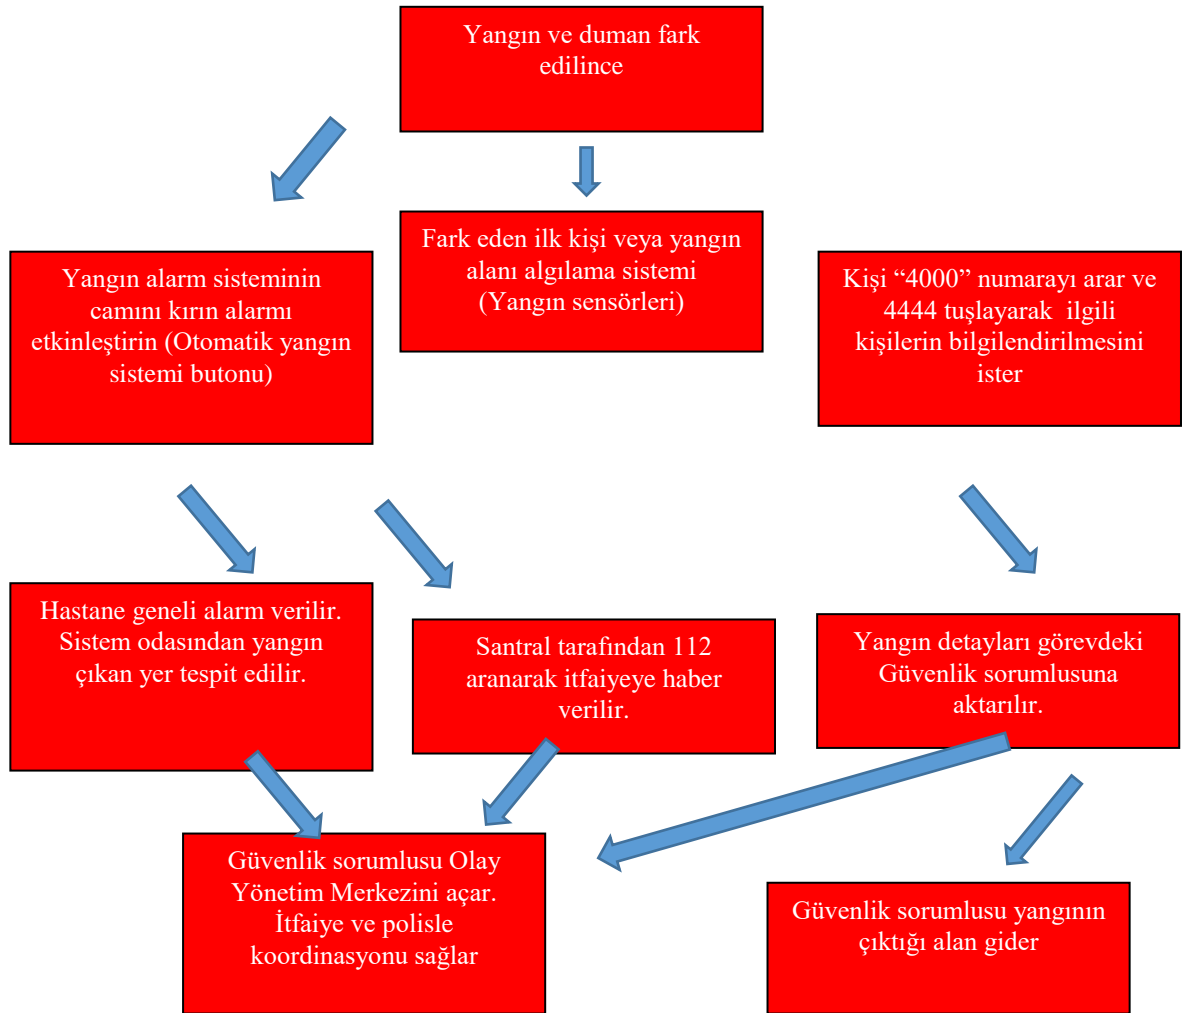

HAZIRLAYAN(.../.../...)

KONTROL EDEN(.../.../...)

ONAYLAYAN(.../.../...)



GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KIRMIZI KOD UYGULAMA TALİMATI

Doküman Kodu: AD.TL.03

Yayın Tarihi:01.06.2017

Revizyon Tarihi:05/04/2022

Revizyon No:1

Sayfa No/Sayfa Sayısı:1/2

7.2. Yangının çıktığı tarih, saat yangının çıktığı yer, yangının başlama nedeni, yangına müdahale edenlerin kişisel ve iletişim bilgileri:(adres ve tlf) olayda çevrede oluşan olumsuzluklar kırmızı kod olay bildirim formunda yer almaktadır.

7.3.Çalışanların katılımı ile yılda en az bir kez kırmızı kod uygulamasına yönelik olarak tatbikat yapılmakta ve tatbikat senaryosu, tatbikatların video kayıtları tatbikat raporu hazırlanmaktadır.

7.4.Tatbikatlar ve gerçek müdahaleler sırasında belirlenen uygunsuzluklara yönelik gerekli iyileştirmeler başlatılmaktadır.

7.5.Çalışanlara iki yılda bir kırmızı kod ile ilgili eğitim verilmektedir.

7.6.Kullanılan merkezi söndürme sistemlerinin etkinliği düzenli aralıklarla kontrol edilmektedir. Kurum krokilerinde yangın söndürücüleri gösteren işaretlemeler bulunmakta olup her kata asılmıştır. Yangın söndürücüler sabitlenmiş bir şekilde bulunmaktadır. Alan veya birimin özelliklerine göre uygun yangın söndürücü kullanılmalıdır. Yangın söndürme tüplerinin kontrolleri, genel bakımları ve toz değişimleri gerçekleştirilmektedir. Yangın dolabı içindeki ekipman çalışır durumda olmalıdır. Çatı giriş çıkışları kontrollü olarak sağlanmaktadır. Çatı üç ayda bir belirli aralıklarda temizlenmektedir.

Bina çatılarında yangına sebebiyet verecek hiçbir malzeme ve ekipman bulunmamakta ve bina çatılarında bulunan elektrik aksamının yalıtımı yapılmıştır.

8.İLGİLİ DÖKÜMANLAR

AD.FR.04.Kırmızı Kod Olay Bildirim Formu

HAZIRLAYAN(.../.../....)	KONTROL EDEN(.../.../....)	ONAYLAYAN(.../.../....)